




FIXAÇÃO ENTRE RE-BAR'S
S/ Escala

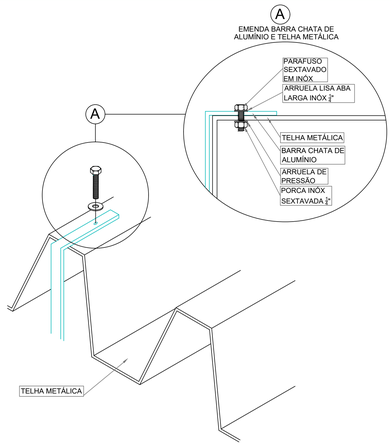


FIXAÇÃO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO NAS TELHAS
S/ Escala

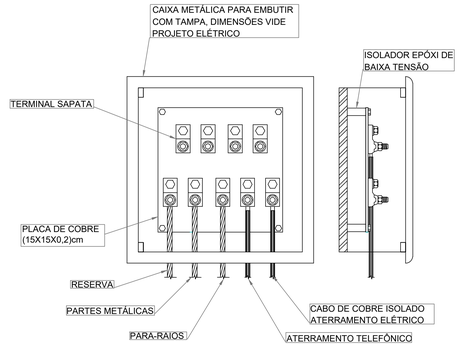

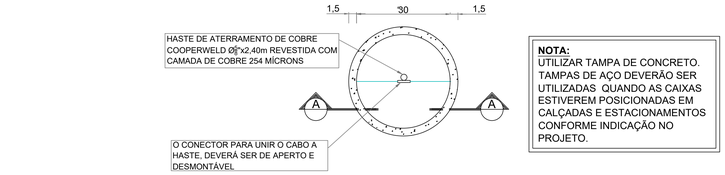


NOTA:
UTILIZAR TAMPA DE CONCRETO. TAMPAS DE AÇO DEVERÃO SER UTILIZADAS QUANDO AS CAIXAS ESTIVEREM POSICIONADAS EM CALÇADAS E ESTACIONAMENTOS CONFORME INDICAÇÃO NO PROJETO.

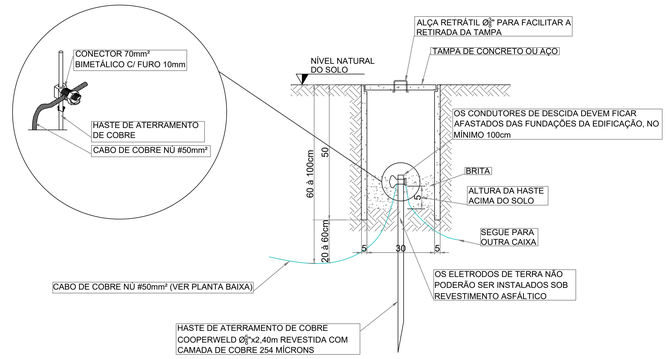

OBSERVAÇÕES:
>O SISTEMA DE TERRA DEVERÁ ESTABELECER UMA RESISTÊNCIA ÔHMICA NÃO SUPERIOR A 10 OHMS


>EM QUALQUER VISTORIA REALIZADA NO CORPO DE BOMBEIROS, SEJA PARA HABITE-SE, MANUTENÇÃO OU PARA FINS DE ALVARÁ, SERÁ EXIGIDO O ATESTADO DE RESISTÊNCIA ÔHMICA DAS INSTALAÇÕES COM PRAZO DE CARÊNCIA DE 6 (SEIS) MESES PARA EDIFICAÇÕES DE RISCOS ESPECIAIS E 12 (DOZE) MESES PARA OS DEMAIS TIPOS DE OCUPAÇÕES

CAIXA DE INSPEÇÃO DO ATERRAMENTO
S/ Escala

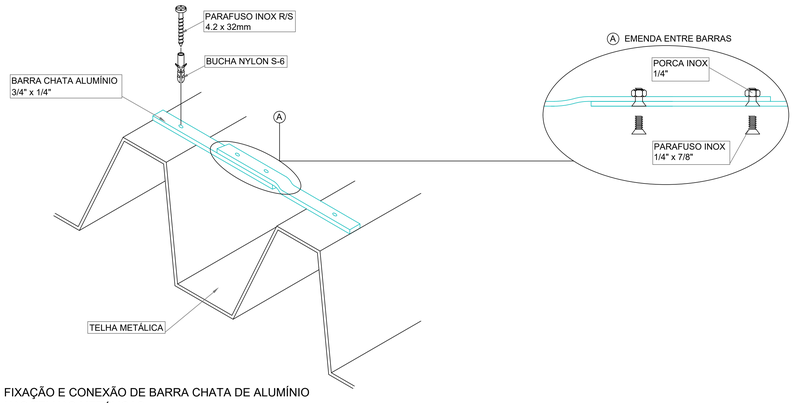

FIXAÇÃO E CONEXÃO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO NAS TELHAS METÁLICAS
S/ Escala


CAIXA DE EQUALIZAÇÃO
S/ Escala

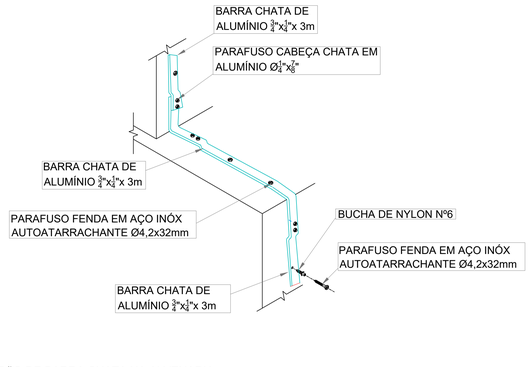



FIXAÇÃO DE BARRA CHATA NA ALVENARIA
S/ Escala

FIXAÇÃO E/OU CONEXÃO ENTRE BARRAS CHATAS DE ALUMÍNIO.S METÁLICAS
S/ Escala

CRUZAMENTO DE BARRA CHATA
S/ Escala

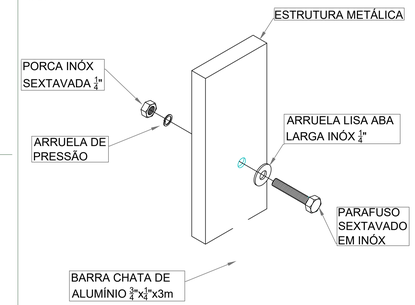


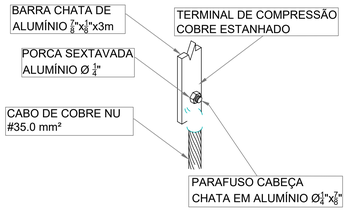

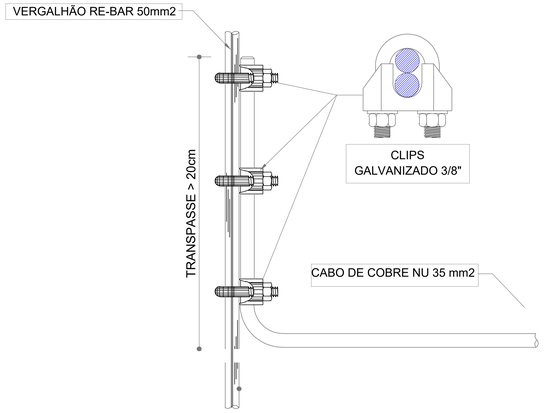


CONEXÃO ENTRE RE-BAR E CABO DE COBRE 35 mm²
S/ Escala



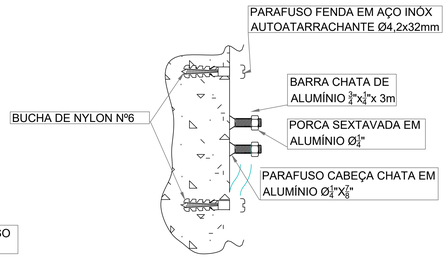

FIXAÇÃO E CONEXÃO DE BARAS CHATAS DE ALUMÍNIO
S/ Escala

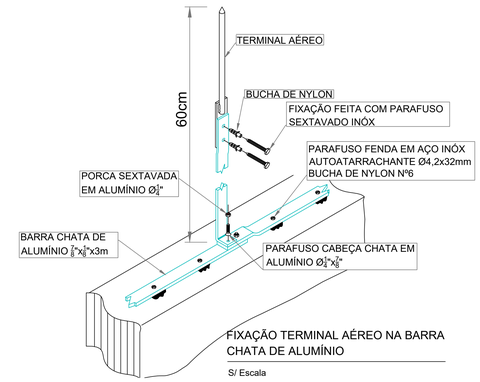

FIXAÇÃO TERMINAL AÉREO NA BARRA CHATA DE ALUMÍNIO
S/ Escala

R01	REVISÃO CONFORME COMPATIBILIZAÇÃO	02/10/2024
R00	EMISSÃO INICIAL	12/08/2024
Nº	DESCRIÇÃO	DATA

OBS.: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA. CASO SEJA NECESSÁRIO ALGUMA ALTERAÇÃO, ENTRAR EM CONTATO COM PROJETISTA RESPONSÁVEL.

ASSINATURAS

CLIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS
82.892.373/0001-89

RESPONSÁVEL TÉCNICO: GUILHERME SILVEIRA DE OLIVEIRA:00492851905
Assinado de forma digital por GUILHERME SILVEIRA DE OLIVEIRA:00492851905
Dados: 2024.10.04 16:17:32 -03'00'
GUILHERME SILVEIRA DE OLIVEIRA
CREA-SC: 125566-6

SPDA

ENGEPLANTI
PROJETOS E SUPERVISÃO
Engeplanti Consultoria LTDA./ CREA nº 163388-0 / CNPJ 23.002.667/0001-29
Rua Cristóvão Nunes Pires, 110 - CEP: 88010-120 - Florianópolis / Fone:
(48) 3364-2209 / e-mail: projetos@engeplanti.com.br

OBRA: POSTO DOS BOMBEIROS DE PALMAS
INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA:
ENDEREÇO: RUA ROSENDO JOAQUIM SAGAS, PALMAS GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC
CONTEÚDO: DETALHES GERAIS
ETAPA: PROJETO EXECUTIVO
ESCALA: INDICADA
PRANCHA: SPD 04/04
ARQUIVO: 029-23-25-BOMBEIRO-SPD-PE-R01