


DT01 DETALHE TÍPICO - INST. EVAP. HIGH WALL TUB. EMBUTIDA EM ALVENARIA

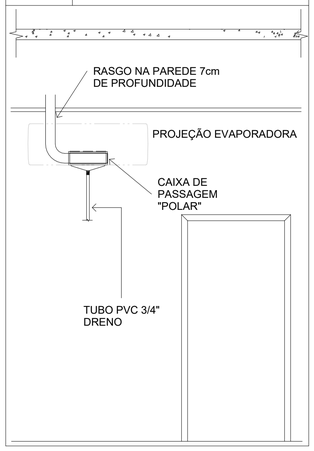


DT02 DETALHE TÍPICO INSTALAÇÃO EVAPORADORA

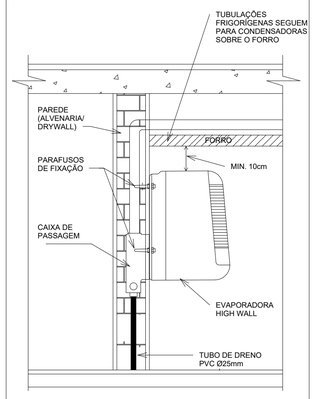


DT03 DETALHE TÍPICO FIXAÇÃO DE AR TIPO HIGH-WALL

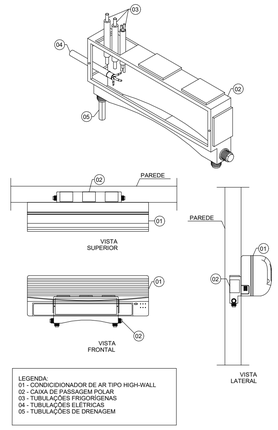


DT04 DETALHE TÍPICO INSTALAÇÃO CONDENSADORA

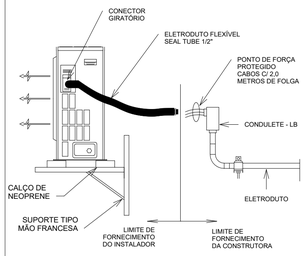


DT05 DETALHE TÍPICO TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA

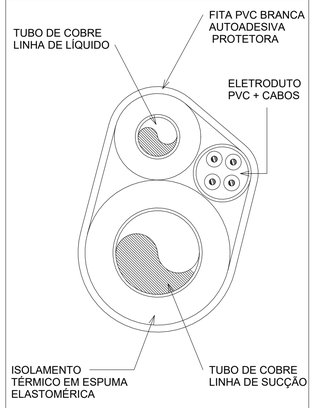


DT06 DETALHE TÍPICO SIST. DE RENOVAÇÃO DE AR

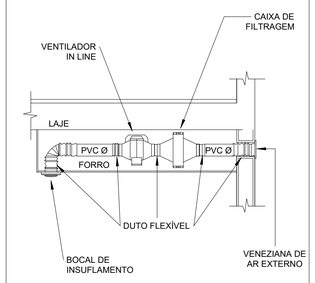


DT07 DETALHE TÍPICO SIST. DE EXAUSTÃO DE ODORES

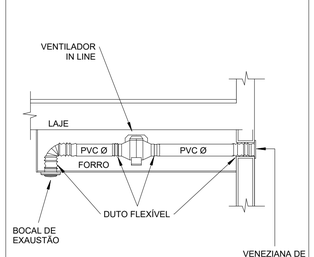

DT08 DETALHE TÍPICO VENEZIANA DE AR EXTERNO - COZINHA

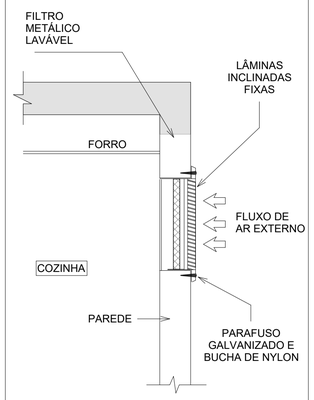


DT09 DETALHE TÍPICO INSTALAÇÃO COIFA TIPO ILHA

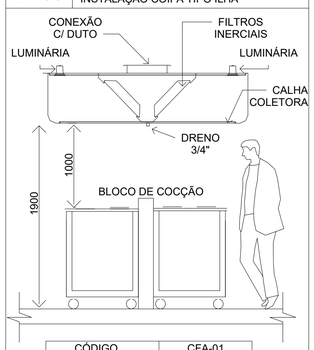

CÓDIGO	CFA-01
MODELO	WASH PULL
VAZÃO EXAUSTÃO	6.500 m³/h
FABRICANTE REF.	MELTING
MATERIAL	AÇO INOX 304
ESCOVADO	ESCOVADO

DT10 DETALHE TÍPICO INSTALAÇÃO DAMPER CORTA FOGO



OBS: O DAMPER PODERÁ SER INSTALADO TANTO NA POSIÇÃO VERTICAL ENTRE LAJES, QUANTO NA HORIZONTAL ENTRE PAREDES

LEGENDA SISTEMAS

SIMBOLOGIA	DESCRIÇÃO	SIMBOLOGIA	DESCRIÇÃO
	DUTOS DE EXAUSTÃO		FRIGORÍGENA SPLIT
	DUTOS DE VENTILAÇÃO		FRIGORÍGENA - LINHA LÍQUIDA
	DUTOS DE AR EXTERNO		FRIGORÍGENA - LINHA SUCÇÃO
	DUTO DE RETORNO		ÁGUA GELADA - LINHA AVANÇO
	DUTO DE AR PRESSURIZADO		ÁGUA GELADA - LINHA RETORNO
	DUTO DE INSUFLAMENTO		EXTRAÇÃO DE FUMAÇA / VAPORES GRAXOS

SIMBOLOGIA ANOTAÇÃO

ID	ID = SIGLA DA PEÇA	000	000 = POTÊNCIA DO EQUIPAMENTO
ID / 000	TERMINAIS DE AR ID = SIGLA DA PEÇA 00 = VAZÃO DO PONTO (m³/h)	DETALHE 00 / FOLHA 00	NÚMERO DO DETALHE FOLHA DO DETALHE

SIMBOLOGIAS DE PONTOS

	PONTO DE DRENO		PONTO DE FORÇA - 220V/1F OU 220/2F
	SOBE / DESCE		PONTO DE FORÇA - 380V/3F

DIÂMETRO TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS

POTÊNCIA EQUIPAMENTO	LINHA SUCÇÃO	LINHA LÍQUIDA
12.000 BTU/h	3/8"	1/4"
18.000 BTU/h	1/2"	1/4"
24.000 BTU/h	5/8"	1/4"

OBSERVAÇÕES

01	COTAS EM METROS (m), SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
02	EXECUTAR PROJETO CONFORME NORMAS ABNT VIGENTES E BOAS PRÁTICAS.
03	PONTOS DE FORÇA E DRENO SÃO APENAS LOCACIONAIS. O DIMENSIONAMENTO DEVERÁ SEGUIR OS PROJETOS ESPECÍFICOS (ELÉTRICO E HIDRÁULICO).
04	ESTE PROJETO DEVE SER IMPRESSO (PLOTADO) COLORIDO PARA QUE AS CORES DOS SISTEMAS SEJAM FACILMENTE INTERPRETADAS PELO INSTALADOR.

R00	EMISSÃO INICIAL	05/02/2026
Nº	DESCRIÇÃO	DATA

OBS.: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA. CASO SEJA NECESSÁRIO ALGUMA ALTERAÇÃO, ENTRAR EM CONTATO COM O PROJETISTA RESPONSÁVEL.

ASSINATURAS

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS
82.892.373/0001-89

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOSE EDUARDO DACAMPORA GUAZZI:07448084992

Assinado digitalmente por JOSE EDUARDO DACAMPORA GUAZZI:07448084992
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=83453800000170, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=videoconferencia, CN=JOSE EDUARDO DACAMPORA GUAZZI:07448084992
Motivo: Eu revisei e aprovei este documento com minha assinatura de vinculação legal
Localização:
Data: 2026-02-06 14:53:04-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

JOSÉ EDUARDO D'ACAMPORA GUAZZI
CREA/SC: 129612-9

CLIMATIZAÇÃO

ENGEPLANTI

PROJETOS E SUPERVISÃO

Engeplanti Consultoria LTDA./ CREA nº 163388-0 / CNPJ 23.002.667/0001-29
Rua Cristóvão Nunes Pires, 110 - CEP 88010-120 - Florianópolis
Fone: (48) 3364-2209 / e-mail: projetos@engeplanti.com.br

OBRA:
CEI DULCE GODINHO NAZÁRIO

ENDEREÇO:
RUA SÃO PEDRO, CANTO DOS GANCHOS, GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC

CONTEÚDO:
DETALHES GERAIS

ESCALA: INDICADA

ETAPA: PROJETO EXECUTIVO

PRANCHA: **CLI 401**

ARQUIVO DE ORIGEM:
029-23-28- CEI DULCE-CLI-PE-R00